Teplotní měřicí zesilovač 1kanálový IM34-11EX-I

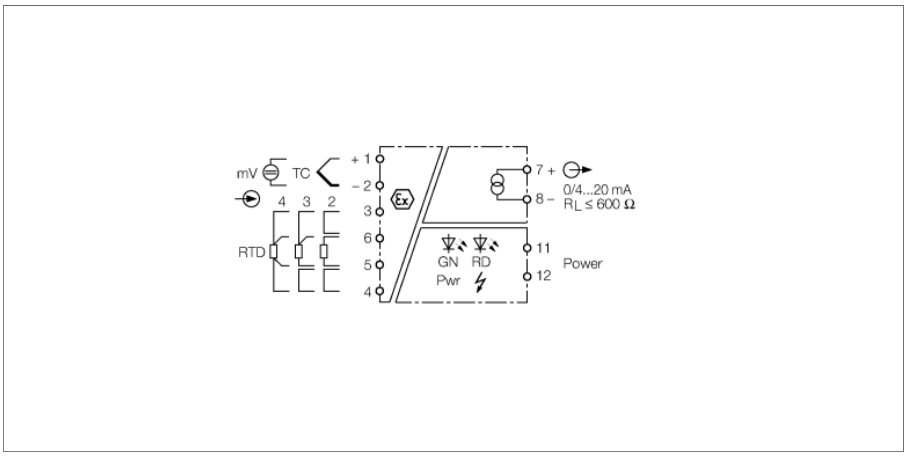

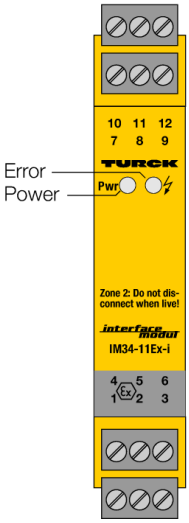

Pomocí jednokanálových teplotních zesilovačů IM34-11EX-I se lineárně převádějí hodnoty z teplotně závislých odporů Pt100/Ni100, termočlánků typů B, E, J, K, L, N, R, S a T nebo nízká napětí v rozsahu -100…+160 mV na standardní výstupní proudový signál 0/4…20 mA.

Na vstupní svorky lze připojit odporové snímače Pt100/Ni100 ve 2, 3 nebo 4drátovém zapojení. Vstup Ni100/Pt100 je možné použít buď pro externí kompenzaci studených konců termočlánků nebo jako samostatný měřicí vstup.

Nastavit lze:

- typ čidla
- připojení odporových čidel Ni100/Pt100 2, 3 nebo 4 vodiči
- začátek měřicího rozsahu -100…- 1°C (krok 1 K), 0…990 °C (krok 10 K)
- konec měřicího rozsahu 0…1990 °C (krok 10 K)
- kontrola vstupního obvodu na přerušení vodče
- hodnota proudového výstupu při chybě vstupního obvodu: 0 resp. > 22 mA
- interní nebo externí kompenzace studených konců

Signály jsou zpracovávány v souladu s ITS 90/IEC 584 pro termočlánky a dle IEC 751 pro Pt100 a lineárně převáděny na výstup.

- vstup pro odpory Pt100/Ni100, termočlánky a milivoltové signály ve 2, 3 nebo 4drátovém zapojení
- výstupní obvod: 0/4…20 mA
- začátek a konec měřicího rozsahu nastavitelný otočným přepínačem
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- ATEX, IECEx, $_{c}FM_{us}$, UL, TR CU, INMETRO, CCOE, NEPSI, KOSHA
- použití v zóně 2

• 2025-02-27T04:42:16+01:00

Typ	IM34-11EX-I
ID č.	7506630
Napájecí napětí	20…250 VAC
frekvenční	40…70 Hz
Napájecí napětí U_B	20…125 VDC
Příkon	≤ 3 W
Vstupní obvod	jiskrová bezpečnost dle EN 60079 termočlánky Ni100 Pt100 mV signály
Pt100	(IEC 751), 2, 3 a 4drátové zapojení
Ni100	(DIN 43760), 2, 3 a 4drátové zapojení
Proud zátěží	≤ 0.2 mA
termočlánek	B, E, J, K, N, R, S, T (ITS 90/IEC 584), L (DIN 43710)
Napěťový vstup	-0,160…+0,160 VDC
Výstupní obvod	
Výstupní proud	0/4…20 mA
Zatěžovací odpor proudového výstupu	≤ 0.6 kΩ
Poruchový proud	0 / 22 mA (lze nastavit)
Výstup	pracovní režim nastavitelný
Charakteristika přenosu	
Doba náběhu (10…90 %)	≤ 1000 ms
Doba odpadnutí (90…10 %)	≤ 1000 ms
Diagram referenční teploty	23 °C
Přesnost proudového výstupu (včetně linearity, hystereze a opakovatelnosti)	± 5 µA
Teplotní drift analog.výstupu	0.0025 % / K
Přesnost RTD vstupu (včetně linearity, hystereze a opakovatelnosti)	± 50 mΩ
Teplotní drift RTD vstupu	± 3 mΩ/K
Přesnost TC vstupu (včetně linearity, hystereze a opakovatelnosti)	± 15 µV
Teplotní drift TC vstupu	± 3.2 µV / K (320mV)
Chyba kompenzace studených konců	2drát < 100 mΩ 3drát < 100 mΩ při asymetrickém zapojení 4drát < 50 mΩ při interní kompenzaci studených konců < 2K s IM-3-CJT < 1K
Galvanické oddělení	
Galvanické oddělení	2.5 kV RMS
Důležité upozornění	Pro Ex aplikace jsou rozhodující níže uvedené hodnoty z Ex certifikátů (ATEX, IECEX, UL, atd.).
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	TÜV 02 ATEX 1898
Oblast použití	II (1) G, II (1) D
Ex ochrana	[Ex ia Ga] IIC ; [Ex ia Da] IIIC ;
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	TÜV 06 ATEX 552978 X
Oblast použití	II 3 G
Ex ochrana	Ex nA [ic Gc] IIC T4
Charakteristika	lineární

Rozměry



displeje / řidicí systémy	
Provozní připravenost	zelená
Signalizace poruchy	červená

Mechanické údaje	
Stupeň krytí	IP20
třída hořlavosti dle UL 94	V-0
Okolní teplota	-25… +70 °C
	-25 ... +60 °C für UL, FM
Skladovací teplota	-40…+80 °C
Rozměry	104 x 18 x 110 mm
Hmotnost	157 g
Montážní pokyny	montáž na lištu (NS35) nebo montážní desku
Materiál pouzdra	plast, polykarbonát/ABS
Elektrické připojení	4x 3pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Průřez kabelu	1 × 2,5 mm² / 2 × 1,5 mm²
Utahovací moment	0.5 Nm

• 2025-02-27T04:42:16+01:00

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
IM-3-CJT	6900524	Modul pro kompenzaci teploty studených konců pro teplotní převodníky Turck řady IM34 (šířka 18 mm)	
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Pružinové svorky pro moduly IM (Ex přístroje, šířka 18 mm), součást balení: 2x třípólová svorka modrá a 2x třípoólová svorka černá	

• 2025-02-27T04:42:16+01:00